


UPOZORNĚNÍ!
 V oblasti budování přípojky, je třeba postupovat velmi obezřetně, neboť jsou zde může dojít ke střetu s dalšími podzemními vedeními.

Typický řez trasou

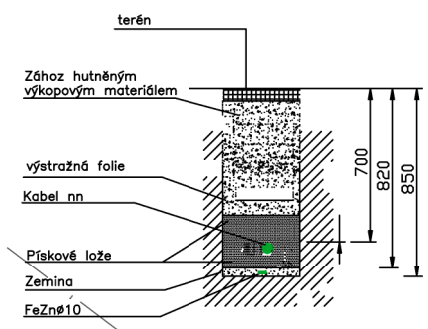

V NEVYZNAČENÝCH PROSTORÁCH PROSTŘEDÍ AA7, AB8, AC1, AD4, AE3, AF2, AG1, AH1, AK2, AL2, AM1, AN2, AP1, AQ2, AR1, AS2, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

PROUD. SOUSTAVA: 3 + PEN 50 Hz 230/400 V TN - C-S

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE,

VE VYZNAČENÝCH MÍSTECH ZVÝŠENÁ DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM



LEGENDA

— trasa kabelu

| | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---|-----------|
| INVESTOR : Vězeňská služba České republiky | | | E - PROJEKT IČO 12593583 Ing. Miroslav Fiala 602 25 32 10 | |
| VEDOUCÍ PROJEKTANT : | | | | |
| ODPOV. PROJEKTANT OBJEKTU | ODPOV. PROJEKTANT ČÁSTI: | elektro | | |
| | Ing. Miroslav Fiala | <i>Fiala</i> | | |
| Rýnovice – provedení projektové dokumentace pro opravu VO v nestřežené části Věznice Rýnovice | | | FORMÁT | |
| | | | DATUM | 03/2019 |
| Situace přípojky | | | ÚČEL | DZS |
| | | | MĚŘÍTKO | 1:500 |
| | | | ČÍSLO VÝKRESU | 03 |